




160008280285



(2016) 国认监认字 (083) 号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L1045

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

BEET-2018ZX-0035

产品名称: 初效板式过滤器  
Name of Product

委托单位: 昆山佳合净化科技有限公司  
Client

生产单位: 昆山佳合净化科技有限公司  
Manufacture

检验类别: 委托检验  
Test Category

国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and

Testing for Air Conditioning Equipment







# 国家空调设备质量监督检验中心

National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): BEET-2018ZX-0035

第 2 页 共 3 页 (Page 2 of 3)

样品编号		2018ZX-0035						
检验结果								
序号	检验项目		检验风量(m <sup>3</sup> /h)			检验结果		
1	计数效率 (%)	≥2.0μm	3200			27.9		
	不同风量条件下阻力	风量 (m <sup>3</sup> /h)	1600	2000	2400	2800	3200	4000
		阻力 (Pa)	43.4	59.4	77.4	96.9	118.0	164.9
2	风量阻力曲线	<p style="text-align: center;">风量阻力曲线</p> <p style="text-align: center;">阻力 (Pa)</p> <p style="text-align: center;">风量 (m<sup>3</sup>/h)</p>						
备注	<p>1. 有效进风面尺寸为 555mm×555mm。</p> <p>本页以下空白。</p>							



# 国家空调设备质量监督检验中心



National Center of Quality Supervision and Inspection and Testing for Air Conditioning Equipment

报告编号 (No.): BEET-2018ZX-0035

第 3 页 共 3 页 (Page 3 of 3)

样品编号	2018ZX-0035
样 品 描 述	
规格型号	595*595*46
生产单位	昆山佳合净化科技有限公司
外形尺寸 (mm)	595×595×46
额定风量 (m <sup>3</sup> /h)	/
效率/级别	G4(EN 779)
阻力 (Pa)	/
生产日期	2018-03-07
出厂编号	/

备注: 该样品为板式空气过滤器, 金属外框, 滤料颜色为白色。样品照片如下图所示。

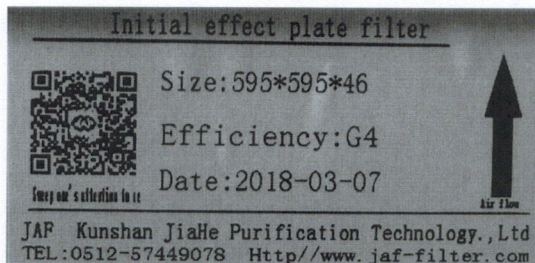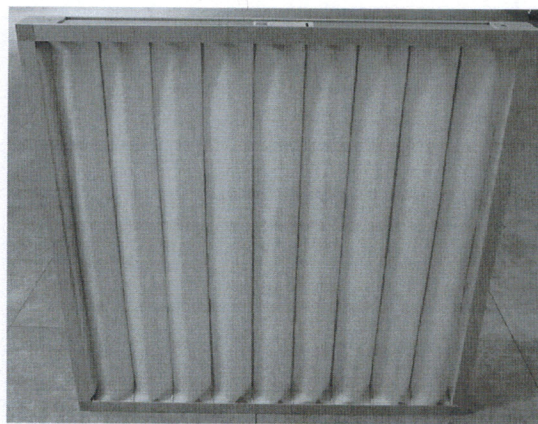

本页以下空白。